

Fiche technico-ludique

nov. 2019



ref. 3723 - Ma cabane une tour filet

max : 23	2 - 8 ans	1.35 m


Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



Vue élévation et plan de masse

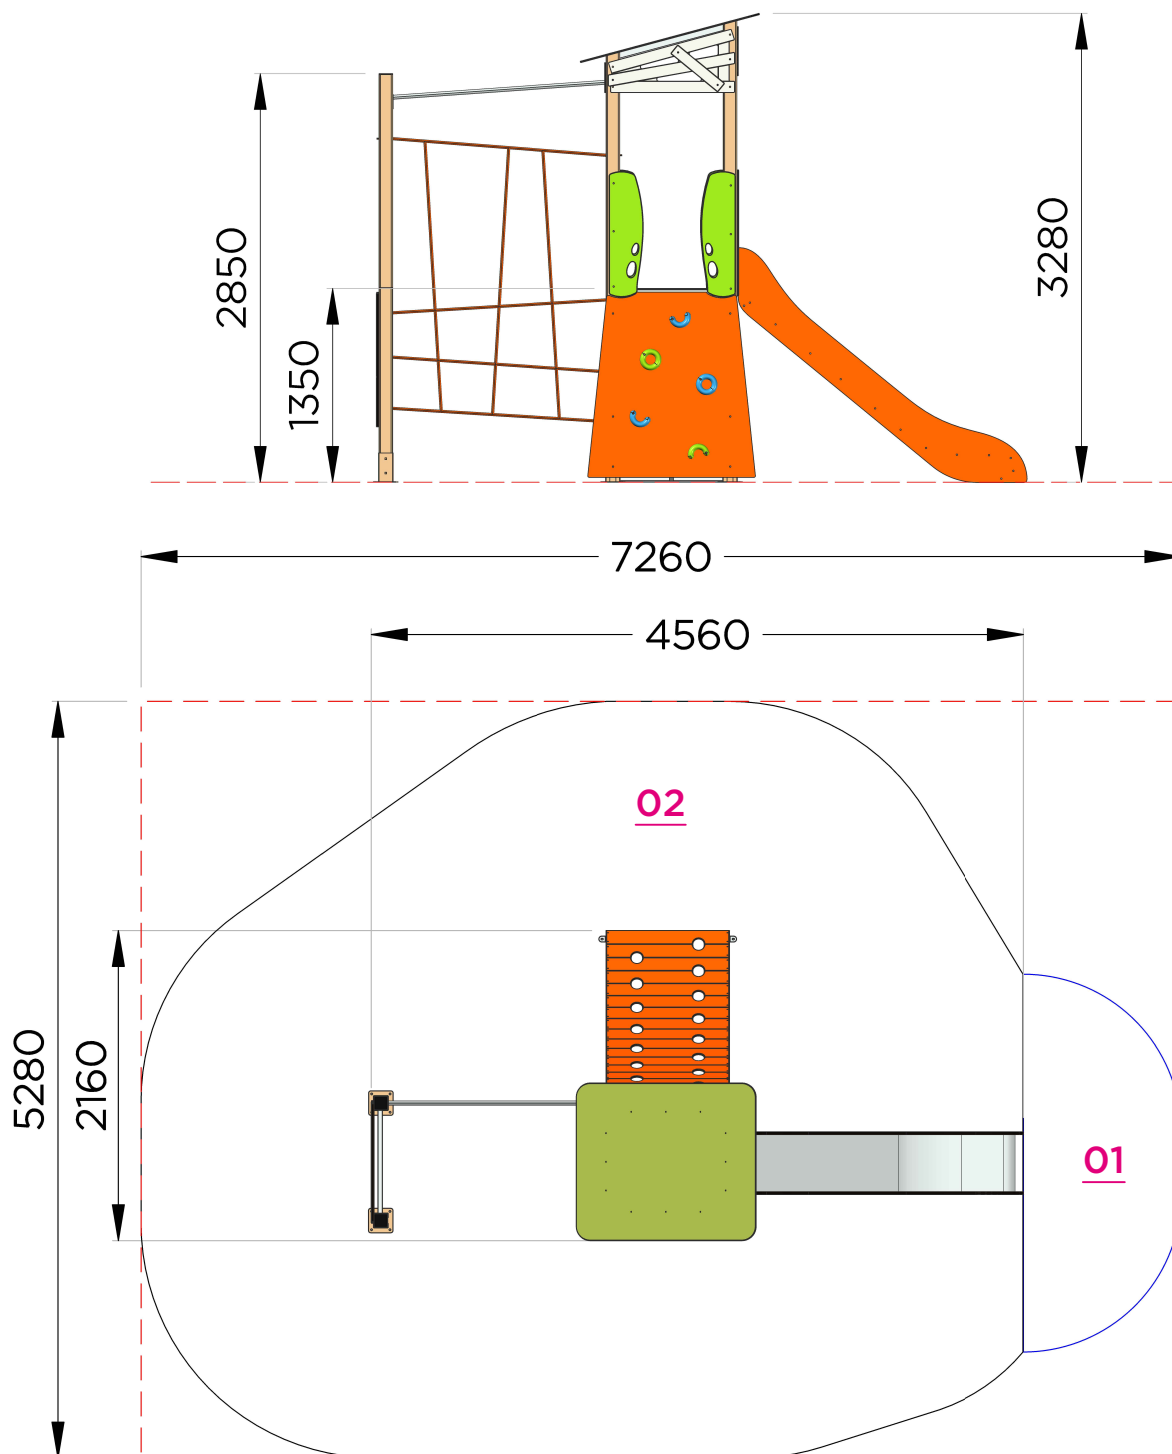

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 29.90 m²

01 : 1.00 m = 2.50 m²

02 : 1.35 m = 27.40 m²

Fiche technico-ludique

ref. **3723** - Ma cabane une tour filet


Fonctions ludiques

x 8



TRAVERSER

Traversée filet 1.35
3410-A-01




GRIMPER

Echelle HPL
3000-P



ESCALADER

Mur d'escalade vertical 1.35
3000-A-02




IMAGINER




S'ABRITER

Simple toiture Nature
3000-B



GLISSER

Toboggan 1.35
96950



SE RENCONTRER

Plancher simple
3000-F



GRIMPER

Pont levés 1.35
3000-X

Fiche technico-ludique

ref. **3723** - Ma cabane une tour filet

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	N3723	Palettisation	1 palette / 4 x 1.20 m
Installation : Nbr jour / H	5 heures / 3 personnes	Poids de la pièce la plus lourde	60 Kg
m ³ de béton	0.77 m³	Poids total	280 Kg

Scellements possibles

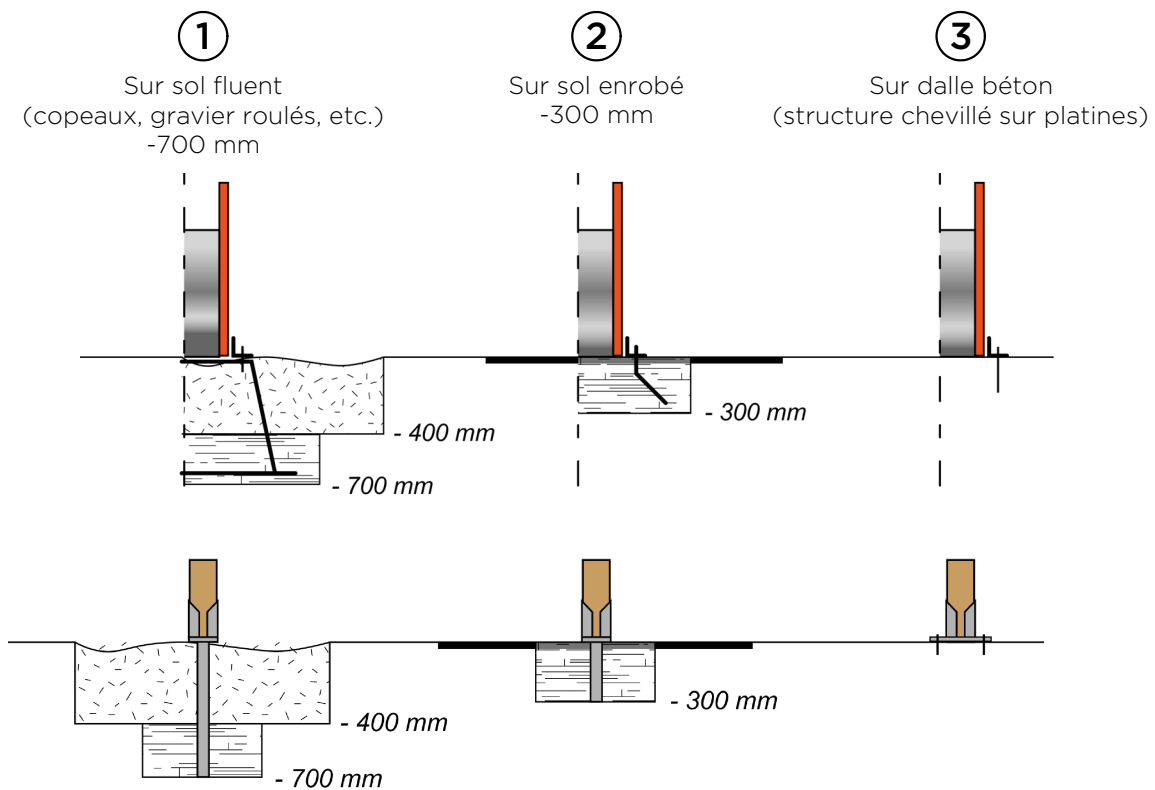

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

