

Fiche technico-ludique

nov. 2019



réf. 3702 - Ma cabane deux tours

| | | |
|----------|-----------|--------|
| max : 30 | 2 - 8 ans | 1.00 m |
| | | |

Jeu adapté aux malentendants




Jeu adapté aux handicaps mentaux



Fiche technico-ludique

réf. **3702** - Ma cabane deux tours

Vue élévation et plan de masse

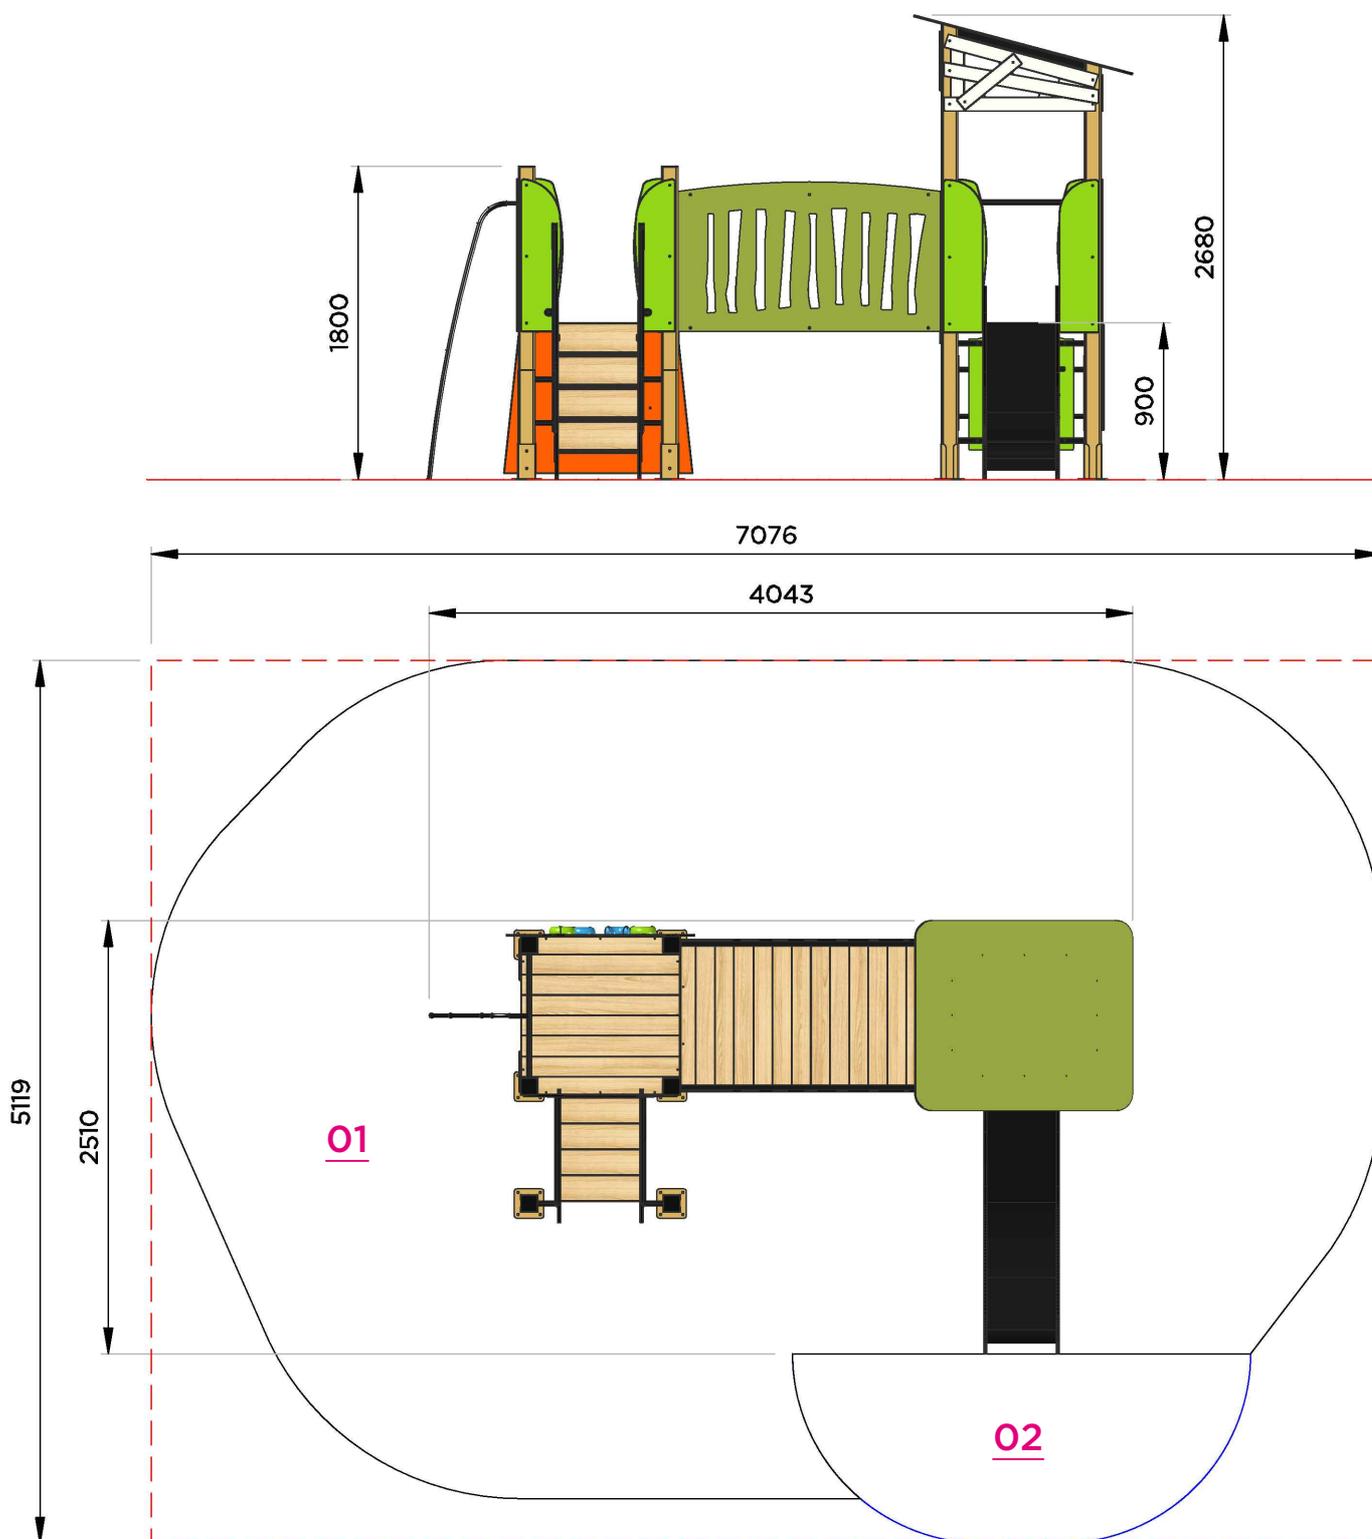

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)


Surfaces totale HCL : 30.50 m²

01 : 0.90 m = 28.00 m²

02 : 1.00 m = 2.50 m²

Fonctions ludiques

x 14

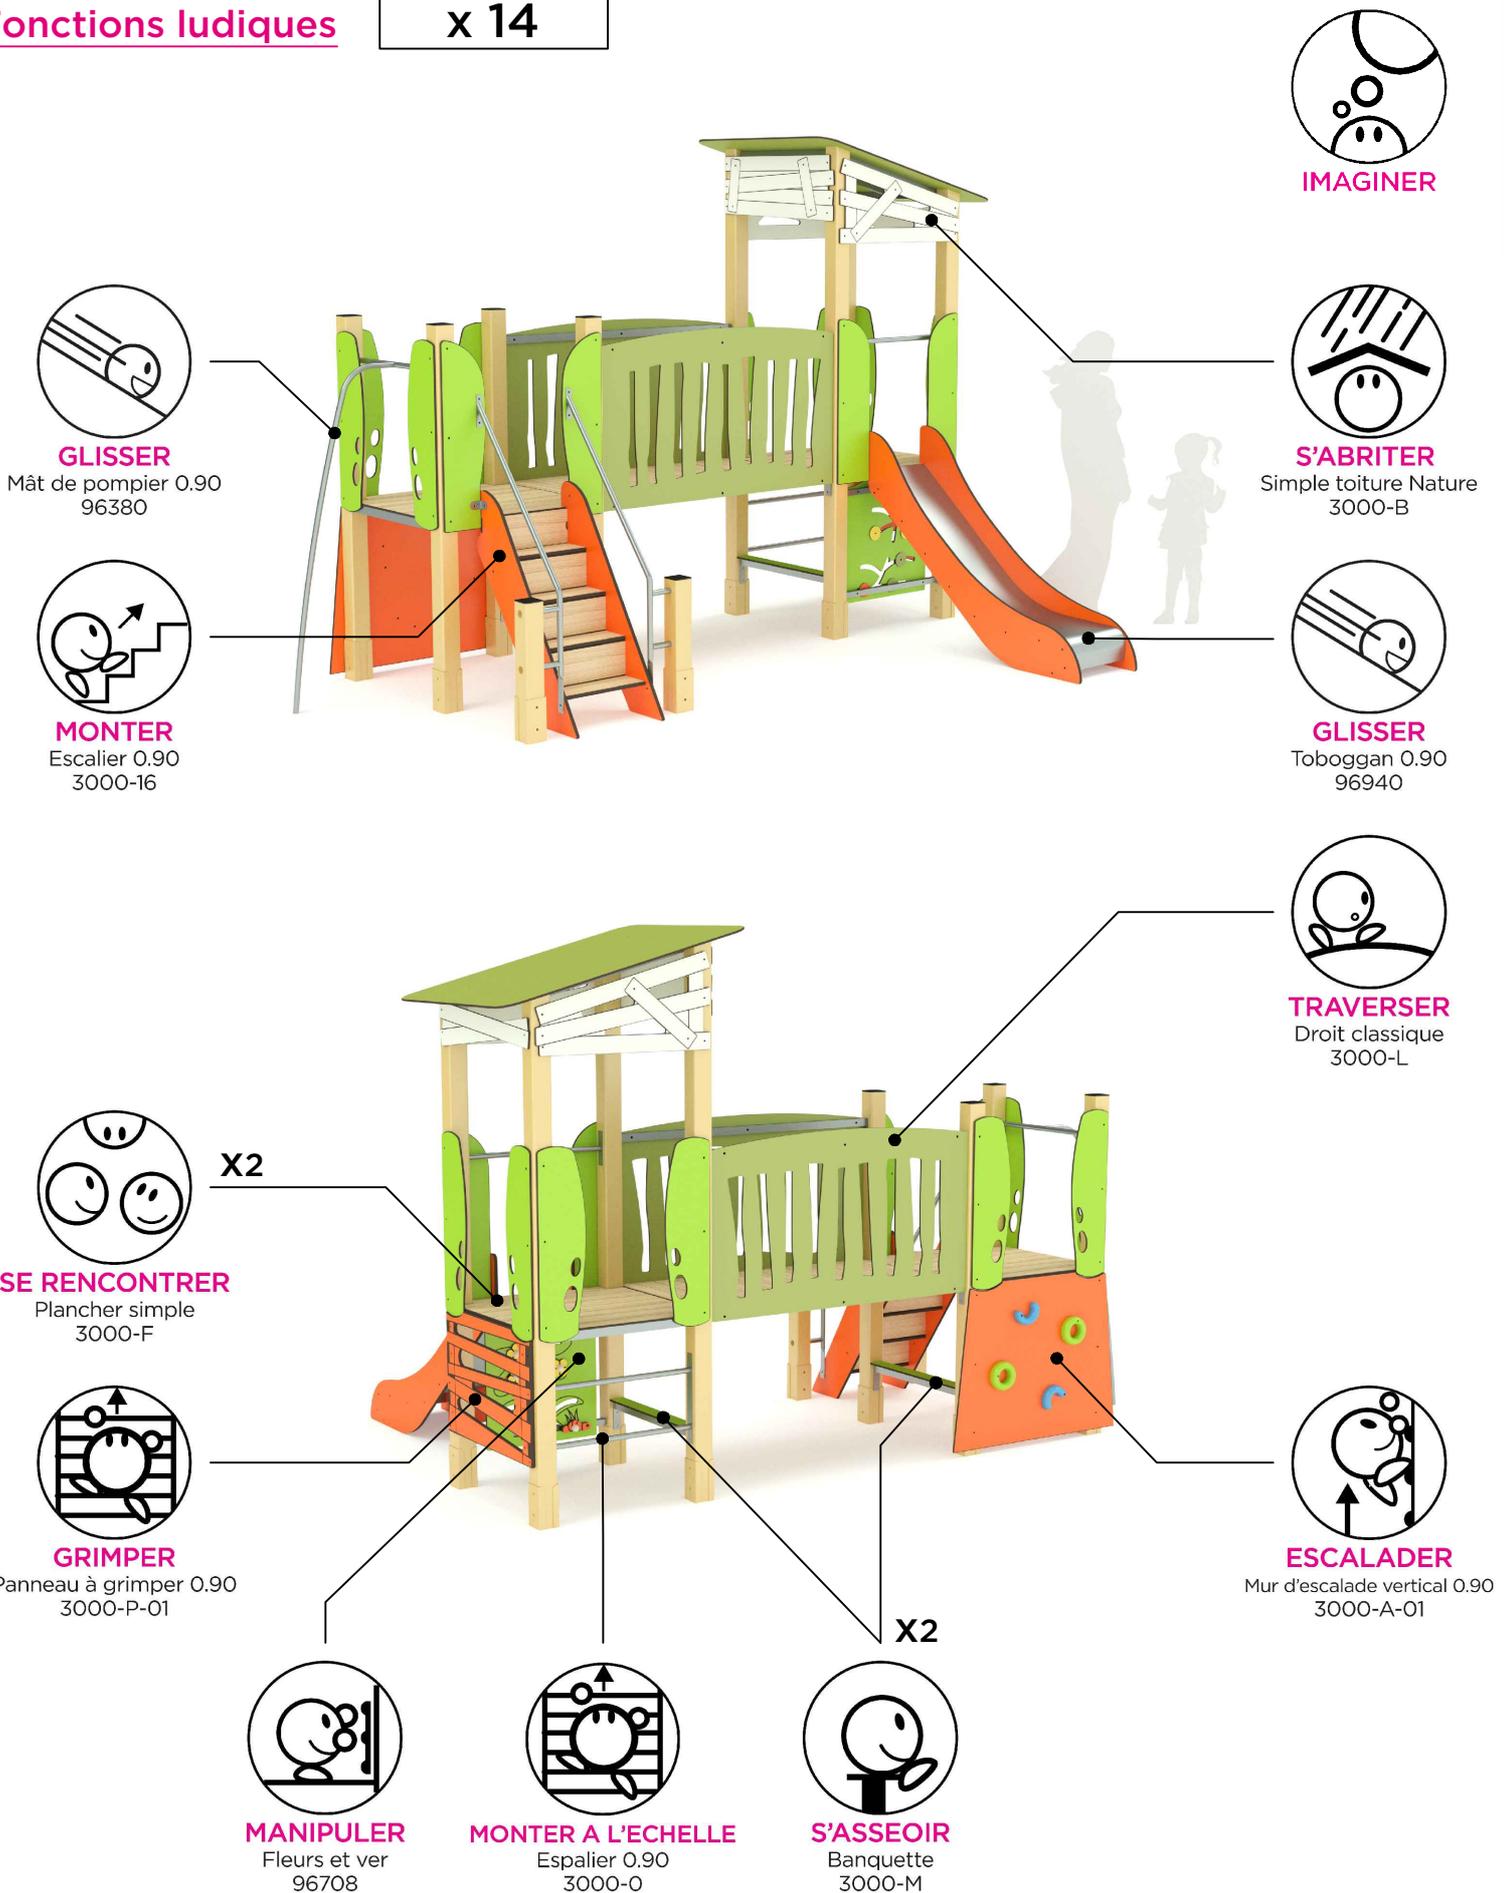

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Réf. Notice | N3702 | Palettisation | 1 palette / 3.50 x 1.20 m | |
| Installation : Nbr jour / H | 8 heures / 3 personnes | | | |
| m ³ de béton | 0.959 m³ | Poids de la pièce la plus lourde | 40 Kg | Poids total 370 Kg |

Scellements possibles

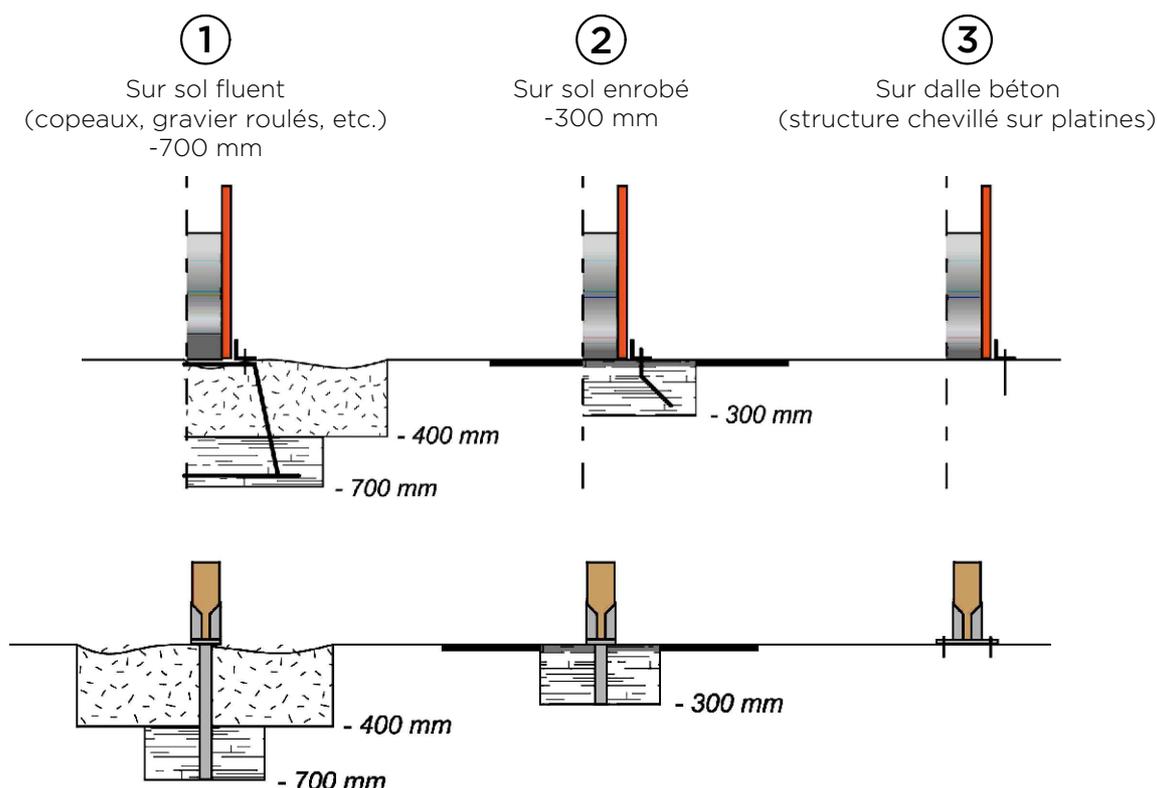

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

