

## Fiche technico-ludique

Mars 2023

réf. 475-NA - Cabane Oréa



max : 12	+ 1 an	0.30 m


Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



## Vue élévation et plan de masse

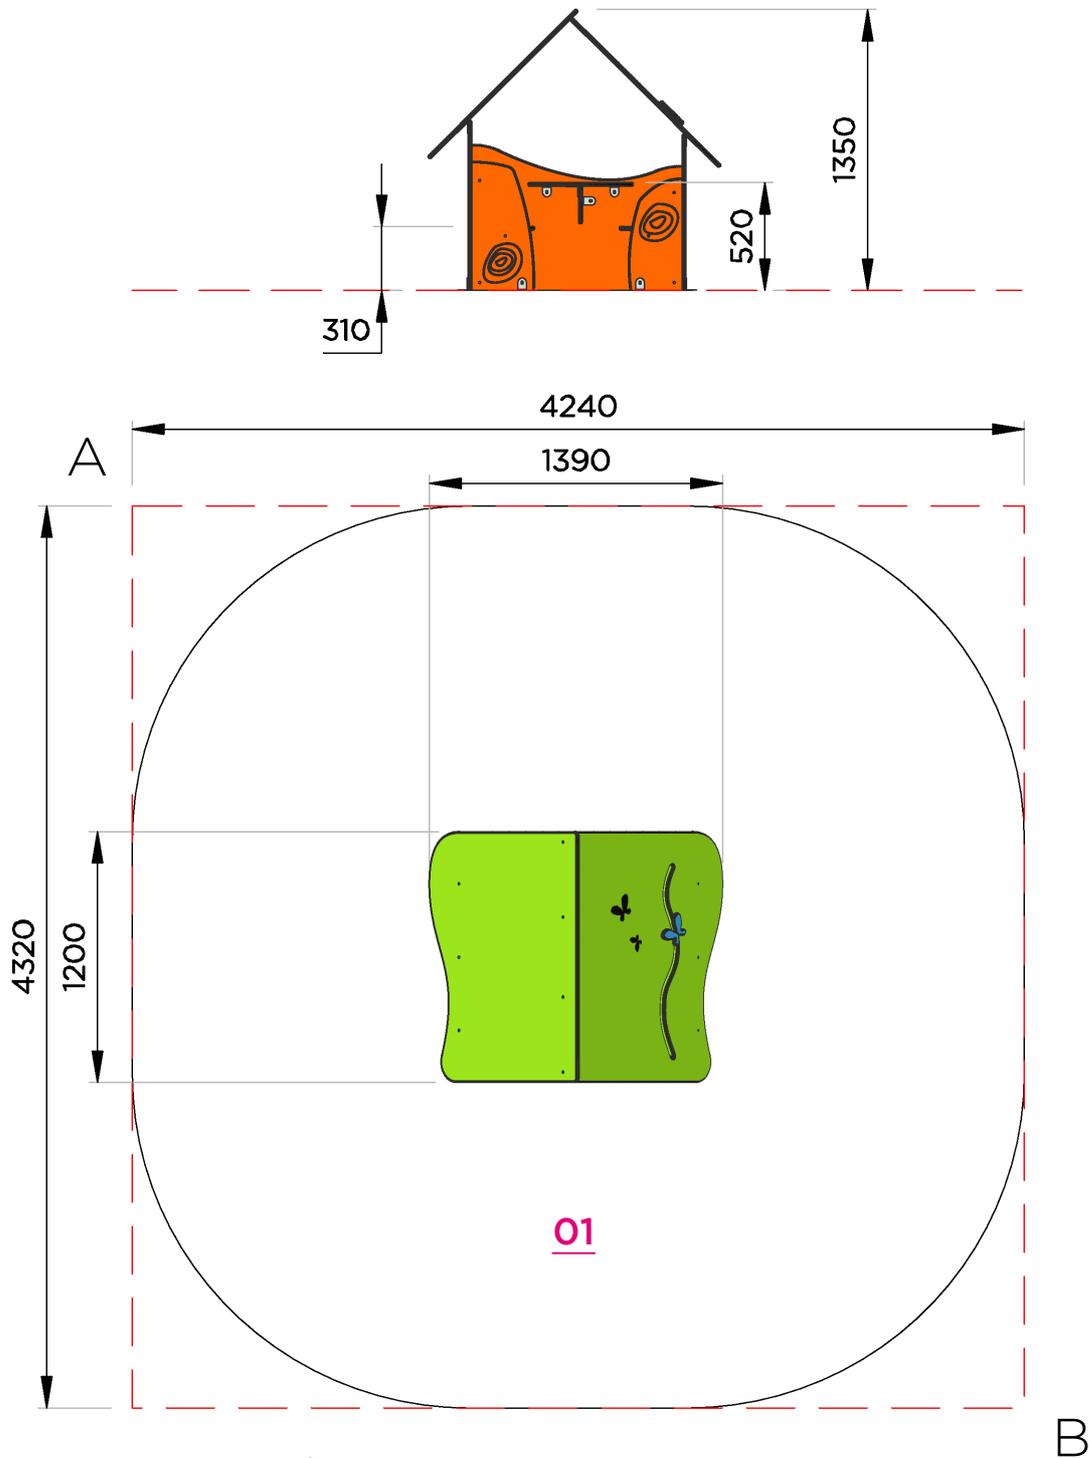

## Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 6050 mm

**Surfaces totale HCL** : 16.10 m<sup>2</sup>


**01** : 0.30 m = 16.10 m<sup>2</sup>

Fiche technico-ludique

réf. 475-NA - Cabane Oréa

## Fonctions ludiques

x 5



IMAGINER




SE REPOSER  
Banquette



MANIPULER  
Papillon



S'ASSOIR  
Banquette



SOCIALISER  
Tablette

## Matériaux

**ALUMINIUM** : poteaux 95 mm

**HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm)** : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

**INOX** : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

## Livraison, pose, montage

Réf. Notice	<b>475_NOTICE</b>
Installation : Nbr jour / H	<b>1 heure / 2 personnes</b>
m <sup>3</sup> de béton	<b>0.3 m<sup>3</sup></b>

Palettisation | **1 palette / 1.50 x 2 m**  
**Livré monté. Prévoir engin de manutention**

Poids total | **100 Kg**

## Scellements possibles

①


Sur dalle béton  
(structure chevillée  
sur platines)

②

Sur sol enrobé  
-300 mm

③

Sur sol fluent et herbeux  
(copeaux, gravier roulés, etc.)  
-700 mm

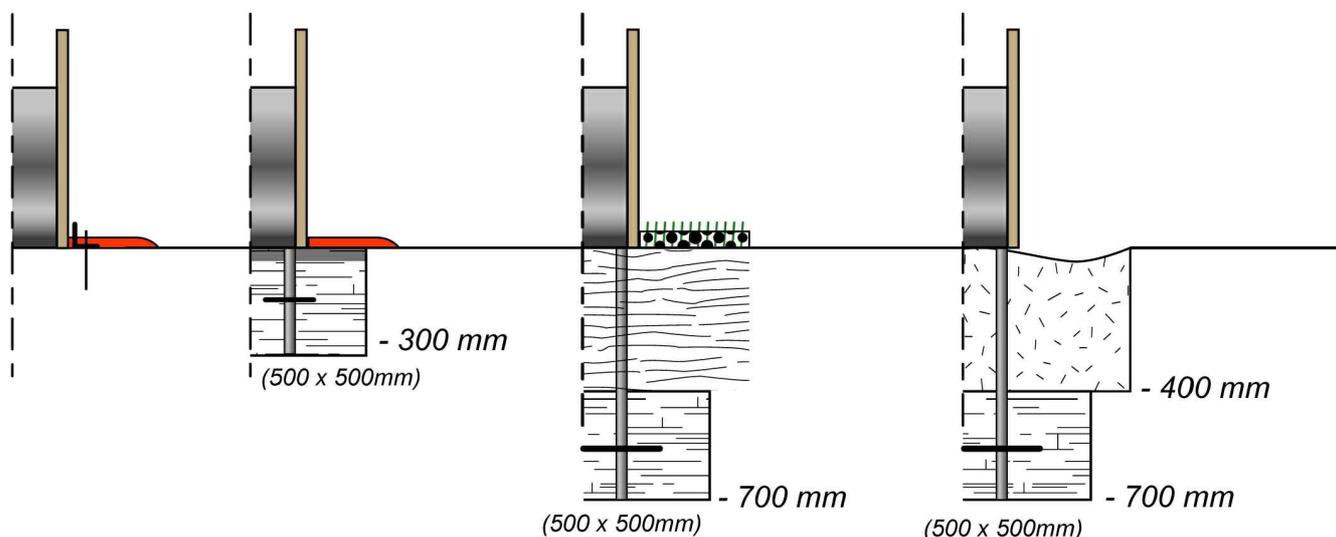

## Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

**- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)**

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

**- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)**

